

DS-OLS7-FRS4

数字式两相步进驱动器

使用说明书

版本 Ver1.1

【使用前请仔细阅读本手册，以免损坏驱动器】



江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

商品保证

- 购入本产品一年之内，如由于**非失误/不当操作**原因而发生故障的话，可以使用快递或物流的方式将故障品运回本公司，之后便可享受免费维修服务。维修通常需要耗费若干工作日，还望各位谅解。
- 由于**操作不当或失误**导致故障发生，或是购入一年过后发生任何程度的故障时，则维修需要收取费用。同 上一条所述，可以使用快递或物流的方式将故障品运回本公司。由于维修通常需要耗费若干工作日，如果 本产品是用在极为重要的运作系统中的话，为确保系统的稳定性恳请考虑购入备用品。
- 如以寄送方式将本产品送到本公司维修时，在运送过程中造成本产品损坏，恕本公司无法对此类故障负责。恳请用户在寄之前确认本产品包装中填入充分缓冲材料，并尽量使本产品不受到外部环境过大震动的影响（0.5G 以下）。
- 以下服务项目没有包含在本产品的出售价格当中，所以希望各位谅解。
 - A. 与系统适性的检讨、判断(设计时)
 - B. 试运转以及调整（电机如需调整，则原方案电机将无法退回）
 - C. 在本产品所处现场的故障判定及维修

使用注意事项

- 请遵守额定值及在本书申明的环境中使用本产品。
- 本公司产品的设计及制造目的，并非是为了让本产品能被使用在关乎性命的情况或环境中。因此如有特殊用途需购入本产品时，请告知本公司业务人员并进行讨论及确认。
- 本公司不断努力追求更高的质量与更好的顾客信任，但使用本公司产品时请务必考虑多重备用设计、火情 对策设计、误动作防止设计等安全设计，以避免因系统设计引起故障而发生人身意外、火灾意外等社会性损害。
- 为不断改良特性，本产品今后可能会不事先预告而有规格上变更。

目 录

一、 产品简介.....	1
1. 功能特点.....	1
2. 技术参数.....	1
3. 机械尺寸图	2
二、 示意图及接口定义.....	2
三、 设置开关.....	3
1. 通讯地址.....	3
2. 通讯波特率	4
3. 试运行	4
4. 拨码开关（SW9-10）设定.....	4
5. 空闲电流.....	5
6. 指示灯功能	5
四、 电源供给.....	5
1. 电压	5
2. 电流	6
3. 再生放电.....	6
五、 电机连接.....	6
六、 信号输入.....	7
1. 脉冲信号：STEP	7
2. 方向信号：DIR	7
3. 脉冲/方向输入时序图.....	8
七、 信号典型接法.....	8
八、 信号输出典型接法.....	9
九、 MODBUS 通讯.....	10
1. 功能介绍.....	10
2. DS-OLS7-FRS4 串行通讯协议	10
3. 命令一览表	12
十、 通讯参数的地址定义表	12
1. 控制器基本状态（分类 01）.....	12
2. 基本参数设置（分类 02）.....	12
3. 控制用参数（分类 05）.....	13
4. 输入块指定（分类 02）.....	15
5. 输出块指定（分类 07）.....	16
十一、 示例.....	16

一、产品简介


1. 功能特点

- 输入电源：DC 24V - 48V
- PWM 恒流双极性细分驱动
- 单/双脉冲选择
- 光电隔离输入功能
- 电机短路保护功能
- 设计精巧、噪音低、振动小
- 驱动电流峰值在 3.2 A 以下可调
- 可支持 RS485 通讯


2. 技术参数

驱动器型号		DS-OLS7-FRS4
适配电机		适配两相混合式步进电机, DS-OLS7-FRS4 最大适配 3.2A
电源供电		24 - 48V DC
输出电流		DS-OLS7-FRS4: 0.1A-3.2A/相
驱动方式		全桥双极性 PWM 驱动
输入信号	IN1 (DIR) 信号	光耦输入电压 H = 3.5 - 26.0V , L = 0 - 0.8V 导通电流 6-15mA
	IN2 (STEP) 信号	
输出信号	OUT 输出	光电隔离输出, 最高承受电压 30VDC, 最大饱和电流 50mA
尺 寸		94 × 77 × 27 毫米 (包含接线端子)
重 量		约 175 克
使用环境	使用场合	避免粉尘, 油雾及腐蚀性气体
	湿 度	< 85 % RH, 无凝露
	温 度	0°C - +40°C
	散 热	安装在通风环境中

(单位 mm)

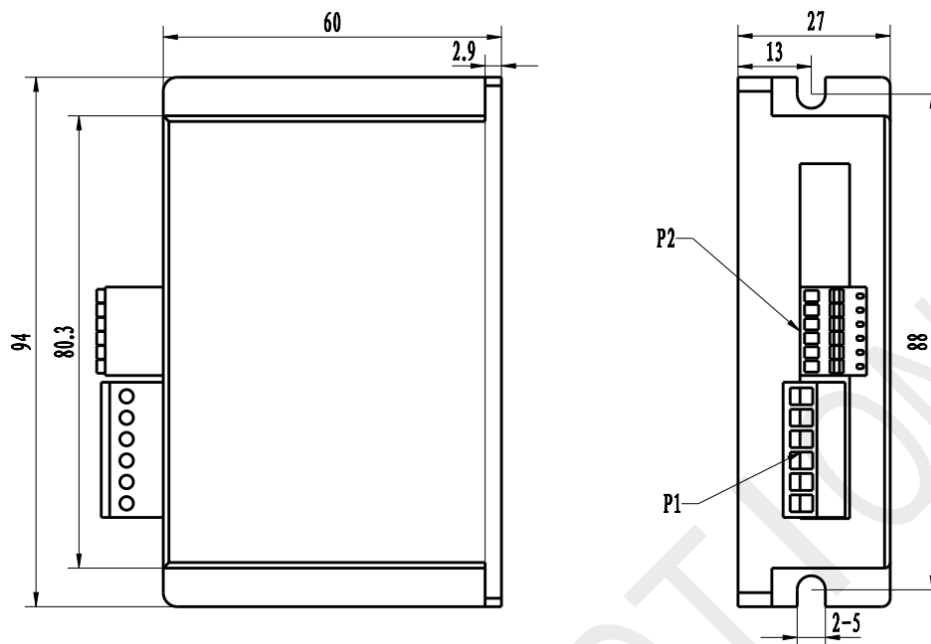

不要在空气不流通的地方或者环境温度超过 40°C 的地方使用；不要将驱动器安装在潮湿或有金属屑的地方。

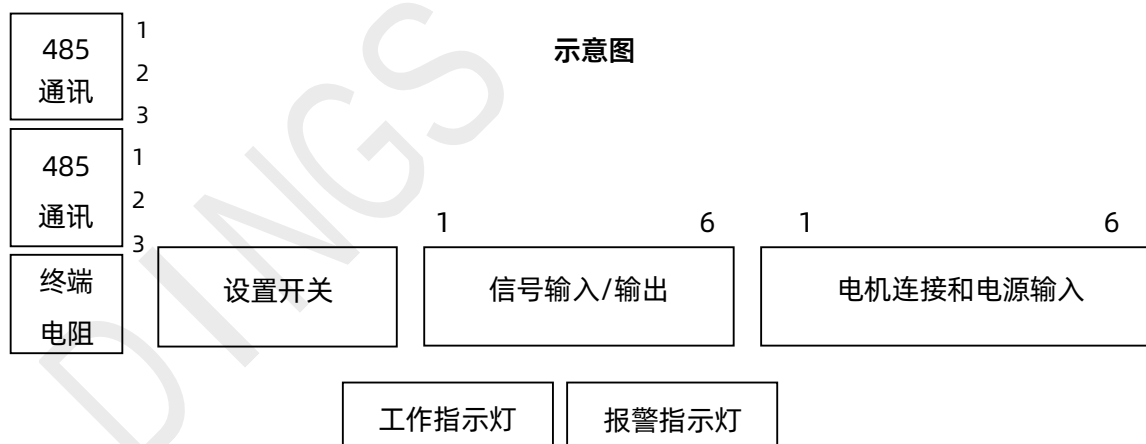

5 脚---输出 OUT+、6 脚---输出 OUT-

运行模式选择 1：内部脉冲

1 脚---输入 IN1+、2 脚---输入 IN1-、3 脚---输入 IN2+、4 脚---输入 IN2-

5 脚---输出 OUT+、6 脚---输出 OUT-


2) 电机连接和电源输入（按图示，排列从左到右顺序）

1 脚---A+、2 脚---A- 3 脚---B+、4 脚---B-、5 脚---V-、6 脚---V+

3) 485 通讯

1 脚---A、2 脚---B 3 脚---GND

三、设置开关

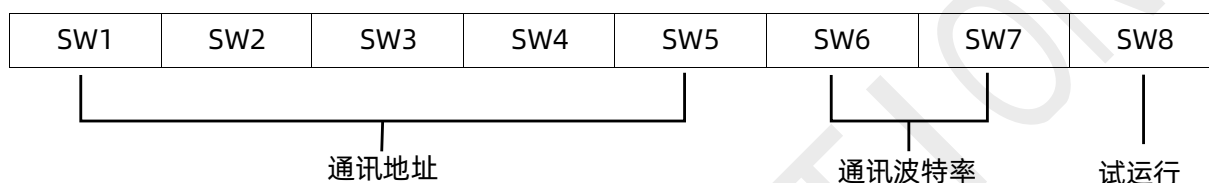

1. 通讯地址

用户采用 RS-485 总线，最多可以同时控制 30 台 DS-OLS7-FRS4 驱动器。驱动器通讯地址设置采用 5 位拨码开关，地址设置范围为 1-32，其中地址 32 为系统预留，当驱动器地址设置大于 31 时，需要使用上位调试软件进行设置和保存，并且开关需全设为 OFF（默认为 1）。

※注意：1) 一台控制器通过 RS-485 总线最多可以同时控制 30 台 DS-OLS7-FRS4 驱动器。

2) 每台驱动器的通讯地址设置必须要唯一，否则会引起通讯错误。

拨 码 开 关					地址
SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	
ON	ON	ON	ON	ON	1
ON	ON	ON	ON	OFF	2
ON	ON	ON	OFF	ON	3
ON	ON	ON	OFF	OFF	4
ON	ON	OFF	ON	ON	5
ON	ON	OFF	ON	OFF	6
ON	ON	OFF	OFF	ON	7
ON	ON	OFF	OFF	OFF	8
ON	OFF	ON	ON	ON	9
ON	OFF	ON	ON	OFF	10
ON	OFF	ON	OFF	ON	11
ON	OFF	ON	OFF	OFF	12
ON	OFF	OFF	ON	ON	13

ON	OFF	OFF	ON	OFF	14
ON	OFF	OFF	OFF	ON	15
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	16
OFF	ON	ON	ON	ON	17
OFF	ON	ON	ON	OFF	18
OFF	ON	ON	OFF	ON	19
OFF	ON	ON	OFF	OFF	20
OFF	ON	OFF	ON	ON	21
OFF	ON	OFF	ON	OFF	22
OFF	ON	OFF	OFF	ON	23
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	24
OFF	OFF	ON	ON	ON	25
OFF	OFF	ON	ON	OFF	26
OFF	OFF	ON	OFF	ON	27
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	28
OFF	OFF	OFF	ON	ON	29
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	30
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	31
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	自定义

2. 通讯波特率

拨 码 开 关		波特率 (bps)
SW6	SW7	
ON	ON	4800
ON	OFF	9600
OFF	ON	19200
OFF	OFF	38400


3. 试运行

试运行功能用于检验驱动器的性能。断电状态下把第 SW8 档开关拨为 ON。然后上电在无脉冲输入的状态下，将第 SW8 档拨码开关由 ON 档拨到 OFF 档，1 秒后再由 OFF 档拨置 ON 档，即启动试运行功能(电机以 1 转/秒的速度循环正反运动一圈)。

4. 拨码开关 (SW9-10) 设定

设定终端电阻为 ON/OFF

请只将最终节点的两个开关都设为 ON。请绝对勿将两台以上的装置开关设为 ON。



5. 空闲电流

驱动器在无脉冲输入 500 毫秒后,电流将自动进入空闲电流,以减少电机发热,。脉冲输入时电流还原为设定值。

6. 指示灯功能

本产品有 2 个 LED 指出灯显示工作状态:

①绿灯: (工作指示)

电机无电流时灯闪烁 2 次 (0.5 秒低电平, 0.5 秒高电平) 次数完成 2 秒高电平, 然后再循环。

电机运行时常亮。

电机有电流不运转时灯闪烁 (0.5 秒低电平, 0.5 秒高电平)。

②红灯: (故障指示)

方式: 闪烁 (0.5 秒低电平, 0.5 秒高电平) 次数完成 2 秒高电平, 然后再循环。

报警功能	输出	说明
电机过流	常亮	电机相电流过流或驱动器故障
电机缺相	闪烁 1 次	电机没接
电源过流	闪烁 2 次	电源过流或驱动器故障
欠压	闪烁 3 次	电源输入小于 18V
过压	闪烁 4 次	电源输入大于 52V
过热	闪烁 5 次	驱动器散热器温度达到 80℃以上
过载	闪烁 8 次	制动电阻故障
其他	其他	其他故障

四、电源供给

1. 电压

斩波式驱动器工作时不停地改变电机绕组端电压的大小及方向, 同时检测电流以获得精确的相电流。如果要同时保证高效率 and 低噪音, 则驱动器供电电压至少 5 倍于电机额定相电压 (即电机额定相电流×相电阻)。

如果您需要电机获得更好的高速性能, 则需要提高驱动器供电电压。

如果使用稳压电源供电, 要求供电电压不得超过 48V。

如果使用非稳压电源供电, 要求电压不得超过 34V。

因为非稳压电源的额定电流是满载电流；在负载很轻，例如电机不转时，实际电压高达电源额定电压的 1.4 倍。想要电机平稳安静的运转，选择低电压。

2. 电流

最大供电电流应该为两相电流之和。通常情况下，您需要的电流取决于电机的型号、电压、转速和负载条件。实际电源电流值大大低于这个最大电流值，因为驱动器采用的是开关式放大器，将高电压低电流转换成低电压高电流，电源电压超过电机电压越多，需要的电源电流越少。


3. 再生放电

当电机减速的时候，它会像发电机一样将负载的动能转化为电能。一些能量会被驱动器和电机消耗掉。如果您的应用中有大的负载以高速运行，相当大的动能会被转换成电能。易造成驱动器报警（过压）甚至可能会造成驱动器的损坏。因本驱动器具有电源防接反功能，可防止电源接反造成的驱动器损坏，因本功能带入的缺点，使用外接吸收电阻或电容方式不起作用。

当您的应用中有大的负载以高速运行情况时，请事先与公司联系，屏蔽防反接功能，并外接吸收电阻或电容。当无防反接功能时请注意电源正负极不要接反，因电源接反造成的驱动器损坏无法得到保修。

五、电机连接

※警告：当将电机接到驱动器时，请先确认驱动器电源已关闭。确认未使用的电机引线未与其它物体发生短路。在驱动器通电期间，不能断开电机。不要将电机引线接到地上或电源上。

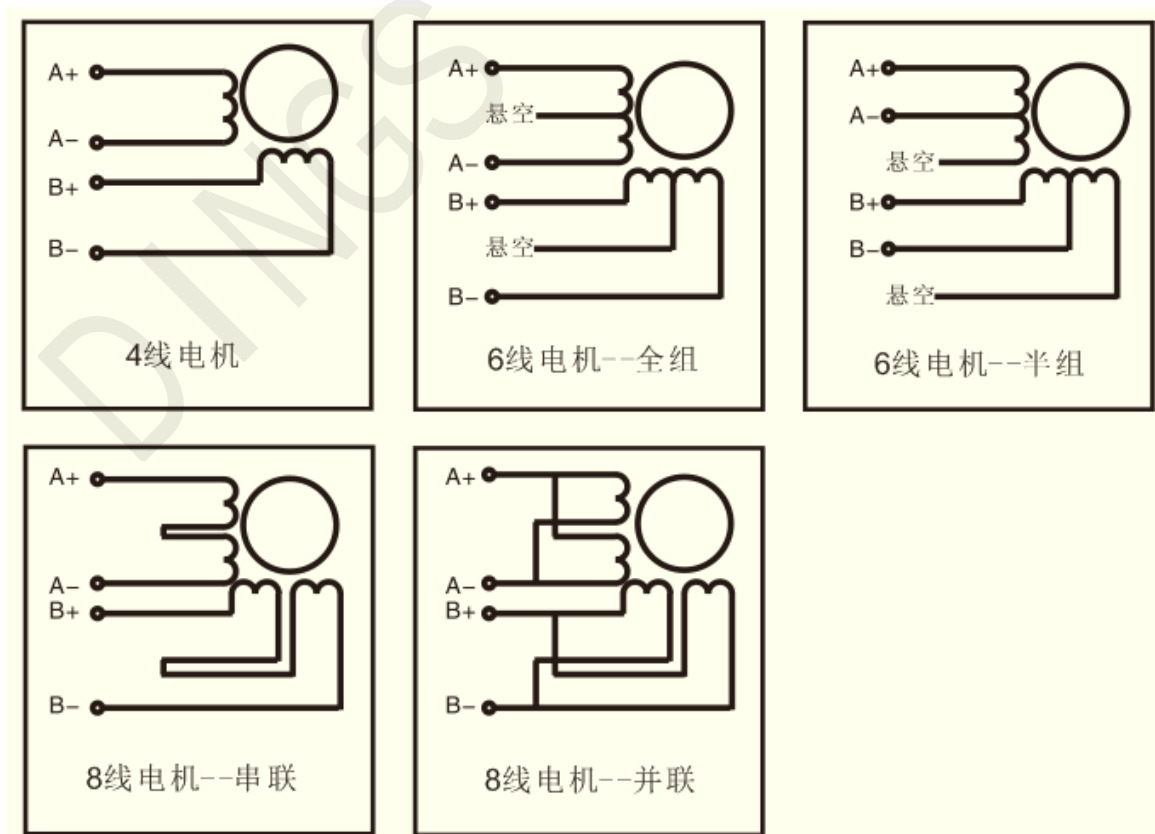

- 1) 四线电机只能用一种方式连接。
- 2) 六线电机可以用两种方式连接：全组、半组。在全组模式下，电机在低速下运转具有更大的转矩，但是不能像接在半组那样快速的运转。全组运转时，电机需要以低于半组方式电流的 30% 运行以避免过热。
- 3) 八线电机可以用两种方式连接：串联、并联。串联方式在低速时具有更大的转矩，而在高速时转矩较小。串联运转时，电机需要以并联方式电流的 50% 运行以避免过热

※注意：

- 不同的电机对应的颜色不一样，使用时以电机资料说明为准。
- 相是相对的，但不同相的绕组不能接在驱动器同一相的端子上（A+、A-为一相，B+、B-为另一相），若电机转向与期望转向不同时，仅交换 A+、A- 的位置即可。
- 本驱动器只能驱动两相混合式步进电机，不能驱动三相和五相步进电机。
- 判断步进电机串联或并联接法正确与否的方法：在不接入驱动器的条件下用手直接转动电机的轴，如果能轻松均匀地转动则说明接线正确，如果遇到阻力较大和不均匀并伴有一定的声音说明接线错误。

六、信号输入


1. 脉冲信号：STEP

驱动器端口内置光耦，可以接受 5-24VDC 单端或差分信号，最高电压可达 26V。其从关断到导通的变化理解为接受一个有效脉冲沿指令。对于共阳极而言低电平为有效（共阴为高电平有效），此时驱动器将按照相应的时序驱动电机运行一步。对于驱动器的正常运行来说，有效电平信号占空比应在 50% 以下，为了确保脉冲信号的可靠响应，细分驱动器的脉冲有效电平的持续时间不应少于 1 μ s。细分驱动器的信号响应频率为 500KHz，过高的输入频率将可能得到不正确的响应。

2. 方向信号：DIR


可以接受 5-24VDC 单端或差分信号，最高电压可达 26V。该端的内部光耦的通、断被解释为电机运行的两个方向，方向信号的改变将使电机运行的方向发生变化，该端的悬空被等效认为输入高电平。要注意的一点是，细分驱动器应确保方向信号领先脉冲信号输入至少 10 μ s 建立，从而避免驱动器对脉冲信号的错误响应。电机换向时，一定要在电机减速停止至启动频率后再换向。换向信号一定要在前一个方向信号的最后一个 STEP 脉冲结束后以及下一个方向的第一个 STEP 脉冲前改变。当不需换向时，方向信号端可悬空。


3. 脉冲/方向输入时序图

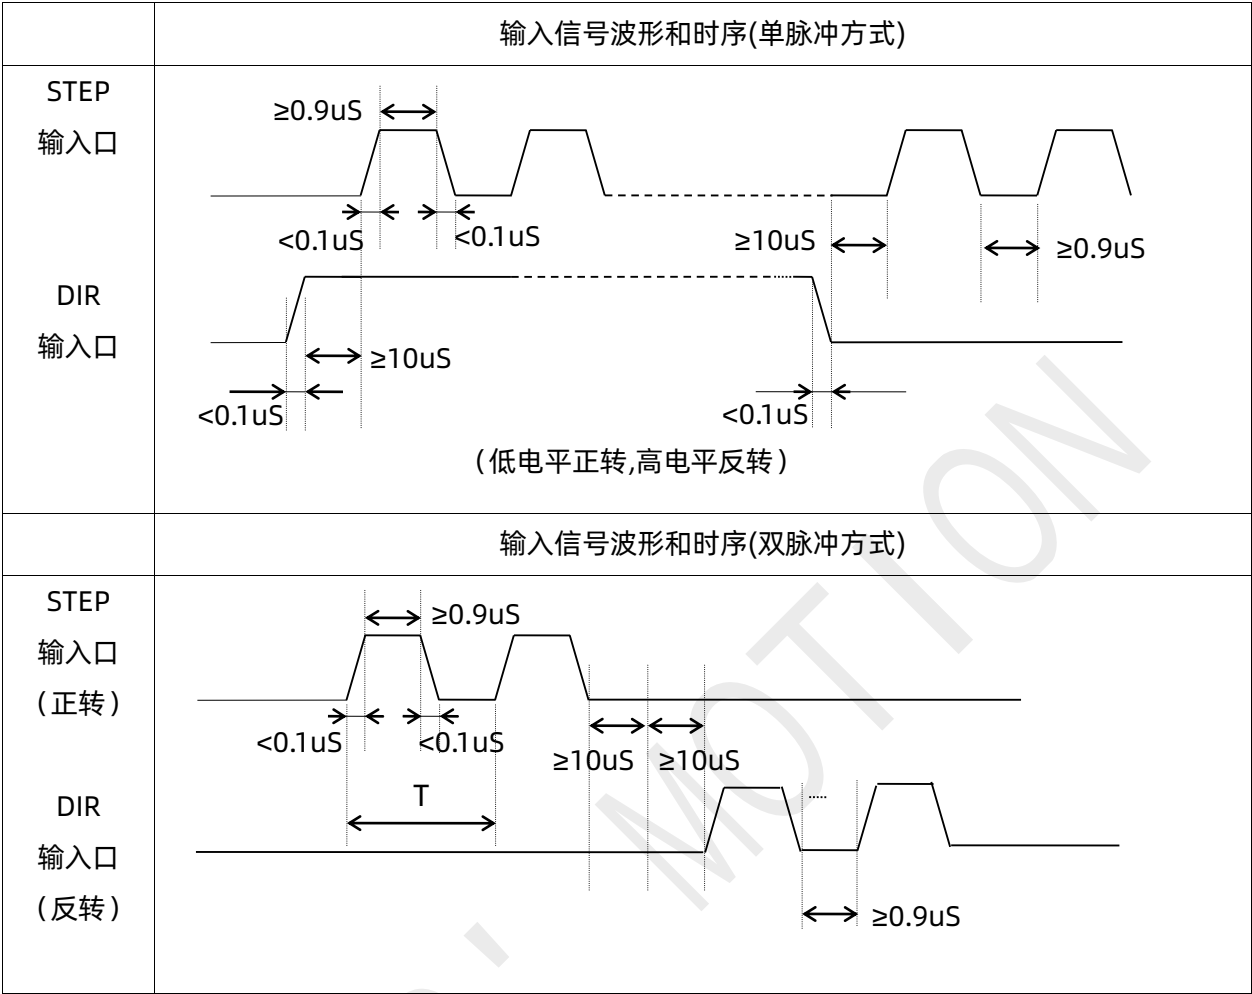

七、信号典型接法

共阳接法

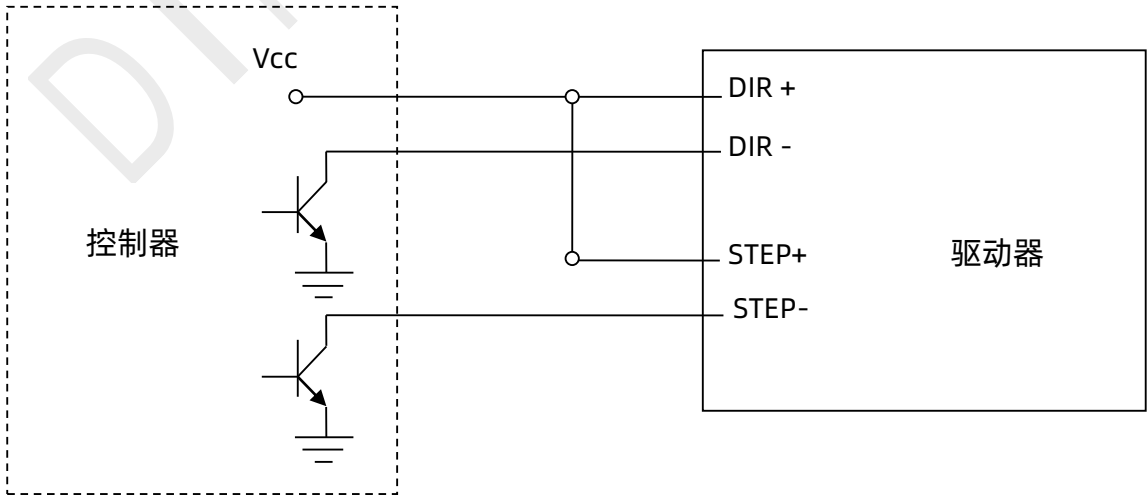


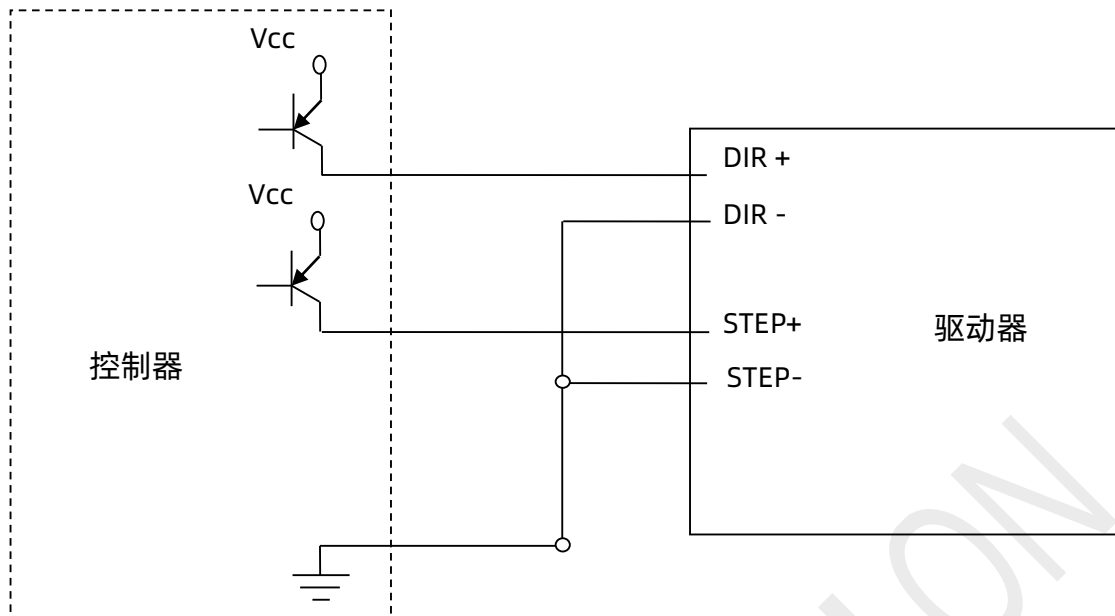

※注意：脉冲、方向端子都有恒流输入功能，可以直接连接输入信号，而不用外加串联电阻降压限流保护，VCC 值为 3.5-26V。


八、信号输出典型接法

继电器连接

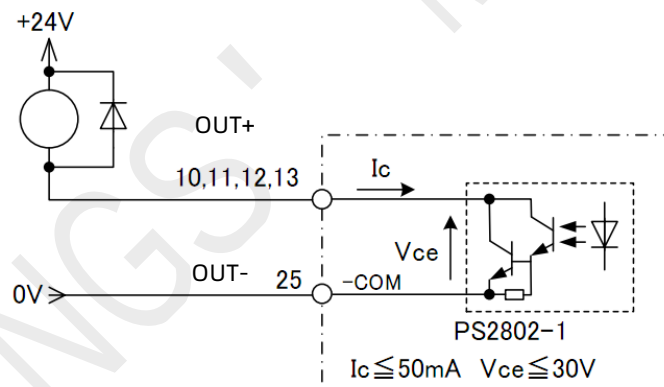

※注意：继电器连接时，要求在继电器两端接二极管（如 IN4000 系列）

光耦连接

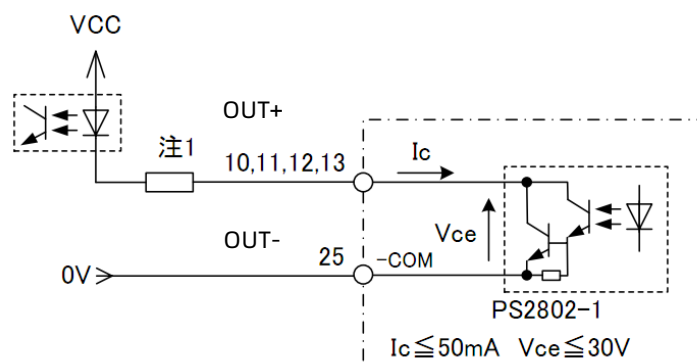


报警输出为光电隔离，最高承受电压 30VDC，最大饱和电流 50mA。

当驱动器正常工作时，输出闭合。

当驱动器出错时，输出是悬空。

例：与基恩士产品连接

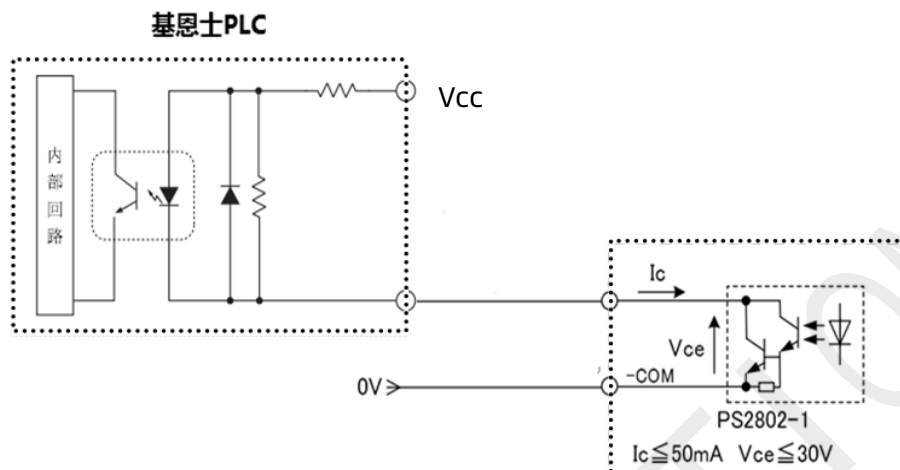

接线要求

- 1) 为了防止驱动器受干扰，建议控制信号采用屏蔽电缆线，并且屏蔽层与地线短接，除特殊要求外，控制信号电缆的屏蔽线单端接地：屏蔽线的上位机一端接地，屏蔽线的驱动器一端悬空。同一机器内只允许在同一点接地，如果不是真实接地线，可能干扰严重，此时屏蔽层不接。
- 2) 脉冲和方向信号线与电机线不允许并排包扎在一起，最好分开至少 10cm 以上，否则电机噪声容易干扰脉冲方向信号引起电机定位不准，系统不稳定等故障。
- 3) 如果一个电源供多台驱动器，应在电源处采取并联连接，不允许先到一台再到另一台链状式连接。
- 4) 严禁带电拔插驱动器强电（电机和电源）端子，带电的电机停止时仍有大电流流过线圈，拔插强电（电机和电源）端子将导致巨大的瞬间感生电动势将烧坏驱动器。
- 5) 严禁将导线头加锡后接入接线端子，否则可能因接触电阻变大而过热损坏端子。
- 6) 接线线头不能裸露在端子外，以防意外短路而损坏驱动器。

九、MODBUS 通讯

1. 功能介绍

DS-OLS7-FRS4 提供 RS485 硬件接口以供 Modbus-RTU 协议进行通信,可以选择简易的控制方式驱动电机运行。

2. DS-OLS7-FRS4 串行通讯协议

在 DS-OLS7-FRS4 驱动器中, 提供 RS485 通信接口, 用户可通过 PC/PLC 实现集中控制 (设定驱动器运行命令, 功能码参数, 读取驱动器功能码参数), 以适应特定的使用要求。

(1) 相关功能参数

通讯波特率：19200
数据格式：n,8,1
本机地址(ID)：设置范围 1-254
应答延时：20ms

(2) 协议内容

该串行通信协议定义了串行通信中传输的信息内容及使用格式。其中包括：主机轮询（或广播）格式；主机的编码方法，内容包括：要求动作的功能码，传输数据和错误校验等。从机的响应也是采用相同的结构，内容包括：动作确认，返回数据和错误校验等。如果从机在接收信息时发生错误，或不能完成主机要求的动作，将组织一个故障信息作为响应反馈给主机。

(3) 应用方式

驱动器接入具备 RS485 总线的“单主多从” PC/PLC 控制网络。

1) 接口方式

RS485 硬件接口

2) 传输方式

异步串行，半双工传输方式。在同一时刻主机和从机只能有一个发送数据而另一个只能接收数据。数据在串行异步通信过程中，是以报文的形式，一帧一帧发送。

(4) 通讯资料结构

DS-OLS7-FRS4 驱动器的 ModBus-RTU 协议通信数据格式如下：

使用 RTU 模式，消息发送至少要以 3.5 个字符时间的停顿间隔开始。在网络波特率下多样的字符时间，这是最容易实现的。传输的第一个域是设备地址。可以使用的传输字符是十六进制的 0...9,A...F。网络设备不断侦测网络总线，包括停顿间隔时间内。当第一个域（地址域）接收到，每个设备都进行解码以判断是否发往自己的。在最后一个传输字符之后，一个至少 3.5 个字符时间的停顿标定了消息的结束。一个新的消息可在此停顿后开始。整个消息帧必须作为一连续的流转输。如果在帧完成之前有超过 1.5 个字符时间的停顿时间，接收设备将刷新不完整的消息并假定下一字节是一个新消息的地址域。同样地，如果一个新消息在小于 3.5 个字符时间内接着前个消息开始，接收的设备将认为它是前一消息的延续。这将导致一个错误，因为在最后的 CRC 域的值不可能是正确的。

RTU 帧格式：

帧头	ID	命令	数据 n-1	数据 n-2	...	数据 0	CRC	帧尾
----	----	----	--------	--------	-----	------	-----	----

No.	名称	符号和内容	长度
1			3.5 个字符
2	从机地址（ID）	地址域, 255, 1-254 255 表示全局命令	1byte
3	命令（Cmd）	03H：读从机参数；10H：写从机两个寄存器参数； 06H：写从机一个寄存器参数	1byte
4	数据	功能码参数地址，功能码参数个数，功能码参数值等。	多字节
5	校验码（CRC）	高位在前，低位在后	2byte
6	帧尾		3.5 个字符

(5) 协议说明

DS-OLS7-FRS4 驱动器通信协议是一种异步串行的主从 ModBus 通信协议，网络中只有一个设备（主机）能够建立协议（称为“查询/命令”）。其他设备（从机）只能通过提供数据响应主机的“查询/命令”，或根据主机的“查询/命令”做出相应的动作。主机在此是指个人计算机（PC）、工业控制设备或可编程逻辑控制器（PLC）等，从机是指 DS-OLS7-FRS4 驱动器。主机既能对某个从机单独进行通信，也能对所有下位从机发布广播信息。对于单独访问的主机“查询/命令”，从机都要返回一个信息（称为响应），对于主机发出的广播信息，从机无需反馈响应给主机。

3. 命令一览表

功能码	名称	作用
03H	读命令（CmdRd）	读从机参数
10H	写命令（CmdWr）	写从机两个寄存器参数
06H	写一个寄存器命令（CmdWrone）	写从机一个寄存器参数

十、通讯参数的地址定义表

1. 控制器基本状态 (分类 01)

adr	word	内容	详述	范围/单位
0100	1	电机电流	电机实时电流值	0.1%A
0101	1	输入电压	当前输入电压	1%V
0104	2	设置细分	设置细分值	ppr
0106	1	脉冲方式	1 为脉冲+方向模式、2 为双脉冲模式	1-2
0108	1	故障代码	报警时代码,内容指示灯闪烁描述,显示“0”为无故障	
0109	1	运行状态	驱动器运行状态,内容指示灯闪烁描述	
0110	1	硬件版本	驱动器硬件版本	
0111	1	软件版本	驱动器软件版本	
0117	2	当前位置	目标位置	pulse
0119	1	实际转速显示		0.01rps

2. 基本参数设置 (分类 02)

adr	word	内容	详述	范围/单位
0201	1	电机方向切换	选择电机运行方向	0 ~ 1
0206	1	用户指令	电机停止运行状态下设置 1: 用户参数复位 2: 清除报警（除部分硬件故障报警） 3: 驱动器重启	0~5
0213	1	半流比例	停止电流比例	10%~120%

0224	1	角度滤波	值越小，电机运行越平滑，但延迟也越高	1~700
0234	1	数字滤波	输入脉冲的滤波系数，值越大输入频响越低	1~15
0241	1	输入电流	设置电流	100~3200 0.1A~-3.2A
0242	2	设置细分	每圈脉冲数	200~102400ppr
0244	1	脉冲方式	1: 脉冲+方向模式 2: 双脉冲模式	1~2
0245	1	半流时间	电机停止运行后进入半流状态的延时时间	1~32767ms
0296	1	运行模式选择	0: 外部脉冲 1: 内部脉冲 默认: 0 注: 功能修改后需断电重启	0~1
0298	1	通讯地址	默认: 1	1~255
0299	2	通讯波特率	默认: 19200	1600~115200

3. 控制用参数 (分类 05)

adr	word	内容	详述	范围/单位
0117	2	当前位置显示	目标位置	pulse
0119	1	实际转速显示	数据缩小 100 倍后为实际转速显示	0.01rps
0296	1	运行模式选择	0: 外部脉冲 1: 内部脉冲 默认: 0 注: 功能修改后需断电重启	0~1
0298	1	通讯地址	默认: 1	1~255
0301	1	启动频率	默认: 100	1~2000 0.01~20rps
0302	1	停止频率	默认: 100	1~2000 0.01~20rps
0303	1	加速度	默认: 500	5~10000rps ²
0304	1	减速度	默认: 500	5~10000rps ²
0305	1	回原点模式	回原点模式, 0: 顺时针回原点 1: 逆时针回原点	0~1
0306	1	定长运行速度	默认: 1000	1~5000 0.01~50rps
0307	1	速度模式运行速度	速度模式时, 运行方向与速度方向一致 默认: 1000	-5000~5000 -50~50rps

0308	1	点动运行速度	默认: 1000	1~5000 0.01~50rps
0309	1	回原点运行速度	默认: 1000	1~5000 0.01~50rps
0310	1	回原点蠕动速度	碰到原点后运行速度 默认: 1000	1~5000 0.01~50rps
0311	2	回原点偏移量	默认: 0	- 2147483647~214 7483647pulse
0313	2	输出脉冲	运行行程 绝对位置模式: 运行到指定位置 相对位置模式: 运行设定偏移量行程 默认: 0	- 2147483647~214 7483647pulse
0315	2	到位脉冲宽度	到达目标位置接近距离, 输出到位信号 默认: 0	- 2147483647~214 7483648pulse
0317	2	正软限位	默认: 2000000000	- 2000000000~200 0000000pulse
0319	2	负软限位	默认: -2000000000	- 2000000000~200 0000000pulse
0321	2	设置当前位置	默认: 0	- 2147483647~214 7483647pulse
0323	1	控制命令	0: 空 1、绝对运行, 运行到设定距离, 运行方向由距离正负确定, 速度正负值无效, 在运行过程中修改目标位置有效 2、相对运行, 以设定距离和运行速度运行, 运行方向由距离正负确定, 速度正负值无效, 在运行过程中修改运动距离无效 3、速度模式 4、正向点动 5、反向点动 6、减速停止 7、急停	0~29

			8、设定当前位置，只有在电机停止时才可以设置 12、回原点 13、报警清除 20、使能 默认：0	
--	--	--	--	--

4. 输入块指定 (分类 02)

adr	word	内容	详述	范围/单位
0400	1	IN1 功能选择	0：空 1、绝对运行，运行到设定距离，运行方向由距离正负确定，速度正负值无效，在运行过程中修改目标位置有效 2、相对运行，以设定距离和运行速度运行，运行方向由距离正负确定，速度正负值无效，在运行过程中修改运动距离无效 3、速度模式 4、正向点动 5、反向点动 6、减速停止 7、急停 8、设定当前位置，只有在电机停止时才可以设置 9、正限位 10、负限位 11：原点信号 12、回原点 13、报警清除 20、使能 默认：0	0~30
0401	1	IN2 功能选择	设置内容同 IN1(默认值:0)	0~30
0429	1	通用数字输入逻辑		
0410	1	伪通讯设定 IN1	0：OFF（初始值 0） 1：ON（触发 IN1 配置的动作）	0~1
0411	1	伪通讯设定 IN2	0：OFF（初始值 0） 1：ON（触发 IN1 配置的动作）	0~1

5. 输出块指定 (分类 07)

adr	word	内容	详述	范围/单位
0420	1	OUT1 功能选择	100: 端口无效 101: 报警输出功能: 无报警时有输出信号, 有报警时无输出信号。 备注: 可作抱闸控制输出功能用, 要求光耦输出后外接继电器 (抱闸引线接在常开触点即无报警时得电)。 103: 使能控制输出: 脱机时有输出信号, 使能时无输出信号。 (默认值: 101)	100~104
0428	1	通用数字输出控制		
0430	1	通用数字输出逻辑		

※注: 根据产品版本不同, 通讯指令会有一些差异, 请以最终版本为准。

十一、示例

1. 例如: 从机地址域 (ID) 为 01 的驱动器的 302 (012EH) 地址读取 1 个值

主机命令信息

从机地址域 (ID)	01H	
命令码	03H	
起始地址高位	01H	
起始地址低位	2EH	
寄存器个数高位	00H	
寄存器个数低位	01H	
CRC CHK 低位	E5H	计算其 CRC CHK 值
CRC CHK 高位	FFH	

从机回应信息(1000)

从机地址域 (ID)	01H	
命令码	03H	
字节个数	02H	
数据 012AH 高位	03H	
数据 012AH 低位	E8H	
CRC CHK 低位	B8H	计算其 CRC CHK 值
CRC CHK 高位	FAH	

2. 例如：从机地址域（ID）为 01 的驱动器的 304（0130H）地址连续读取 2 个值

主机命令信息

从机地址域（ID）	01H	
命令码	03H	
起始地址高位	01H	
起始地址低位	30H	
寄存器个数高位	00H	
寄存器个数低位	02H	
CRC CHK 低位	C5H	计算其 CRC CHK 值
CRC CHK 高位	F8H	

从机响应信息(10000)

从机地址域（ID）	01H	
命令码	03H	
字节个数	04H	
数据 0130H 高位	27H	
数据 0130H 低位	10H	
数据 0131H 高位	00H	
数据 0131H 低位	00H	
CRC CHK 低位	F1H	计算其 CRC CHK 值
CRC CHK 高位	42H	

3. 例如：将 1（0001H）写到从机地址域（ID）为 01H 驱动器的 300（012CH）地址处

主机命令信息(1 字节)

从机地址域（ID）	01H	
命令码	06H	
起始地址高位	01H	
起始地址低位	2CH	
数据内容高位	00H	
数据内容低位	01H	
CRC CHK 低位	88H	计算其 CRC CHK 值
CRC CHK 高位	3FH	

从机响应信息

从机地址域 (ID)	01H	
命令码	06H	
起始地址高位	01H	
起始地址低位	2CH	
数据内容高位	00H	
数据内容低位	01H	
CRC CHK 低位	88H	计算其 CRC CHK 值
CRC CHK 高位	3FH	

4. 例如：将 10000 (2710H) 写到从机地址域 (ID) 为 01H 驱动器的 312 (0138H) 地址处

主机命令信息(2 字节)

从机地址域 (ID)	01H	
命令码	10H	
起始地址高位	01H	
起始地址低位	38H	
寄存器数量高位	00H	
寄存器数量低位	02H	
字节数 (2*N)	04H	
M 数据内容高位	27H	
M 数据内容低位	10H	
M+1 数据内容高位	00H	
M+1 数据内容低位	00H	
CRC CHK 低位	F7H	计算其 CRC CHK 值
CRC CHK 高位	FCH	

从机响应信息

从机地址域 (ID)	01H	
命令码	10H	
起始地址高位	01H	
起始地址低位	38H	
寄存器数量高位	00H	
寄存器数量低位	02H	
CRC CHK 低位	B0H	计算其 CRC CHK 值
CRC CHK 高位	3BH	

校验方式--CRC 校验方式: CRC(CyclicalRedundancyCheck)

使用 RTU 帧格式, 消息包括了基于 CRC 方法的错误检测域。CRC 域检测了整个消息的内容。CRC 域是两个字节, 包含 16 位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的 CRC, 并与接收到的 CRC 域中的值比较, 如果两个 CRC 值不相等, 则说明传输有错误。

CRC 是先存入 0xFFFF, 然后调用一个过程将消息中连续的 8 位字节与当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的 8Bit 数据对 CRC 有效, 起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。

CRC 产生过程中, 每个 8 位字符都单独和寄存器内容相异或 (XOR), 结果向最低有效位方向移动, 最高有效位以 0 填充。LSB 被提取出来检测, 如果 LSB 为 1, 寄存器单独和预置的值相异或, 如果 LSB 为 0, 则不进行。整个过程要重复 8 次。在最后一位 (第 8 位) 完成后, 下一个 8 位字节又单独和寄存器的当前值相异或。最终寄存器中的值, 是消息中所有的字节都执行之后的 CRC 值。

CRC 添加到消息中时, 低字节先加入, 然后高字节。CRC 简单函数如下:

```
unsigned short crc_chk_value(unsigned char *data, unsigned char length)
{
    unsigned short  crc_value=0xFFFF, i;
    while ( length-- )
    {
        crc_value ^= *data++;
        for ( i = 0; i < 8; i++ )
        {
            if ( crc_value & 0x0001 )
            {
                crc_value = (crc_value >> 1) ^ 0xa001;
            }
            else
            {
                crc_value = crc_value >> 1;
            }
        }
    }
    return ( crc_value );
}
```